




Allgemein

- Untersuchungsgebiet
- Landkreise
- Gemeinden
- Freitleitungen**
- Lahe - Mehrum
- Landesbergen - Lehrte
- Lehrte - Mehrum
- Sonstige Freitleitungen**
- bis 60 kV
- bis 220 kV
- bis 380 kV
- Umspannwerk
- Leitungsmasten

Variantenkorridore

- Variantenkorridore**
- Vorzugskorridor
- Alternativkorridor
- Mittelachsen der Variantenkorridore**
- Vorzugskorridor
- Alternativkorridor

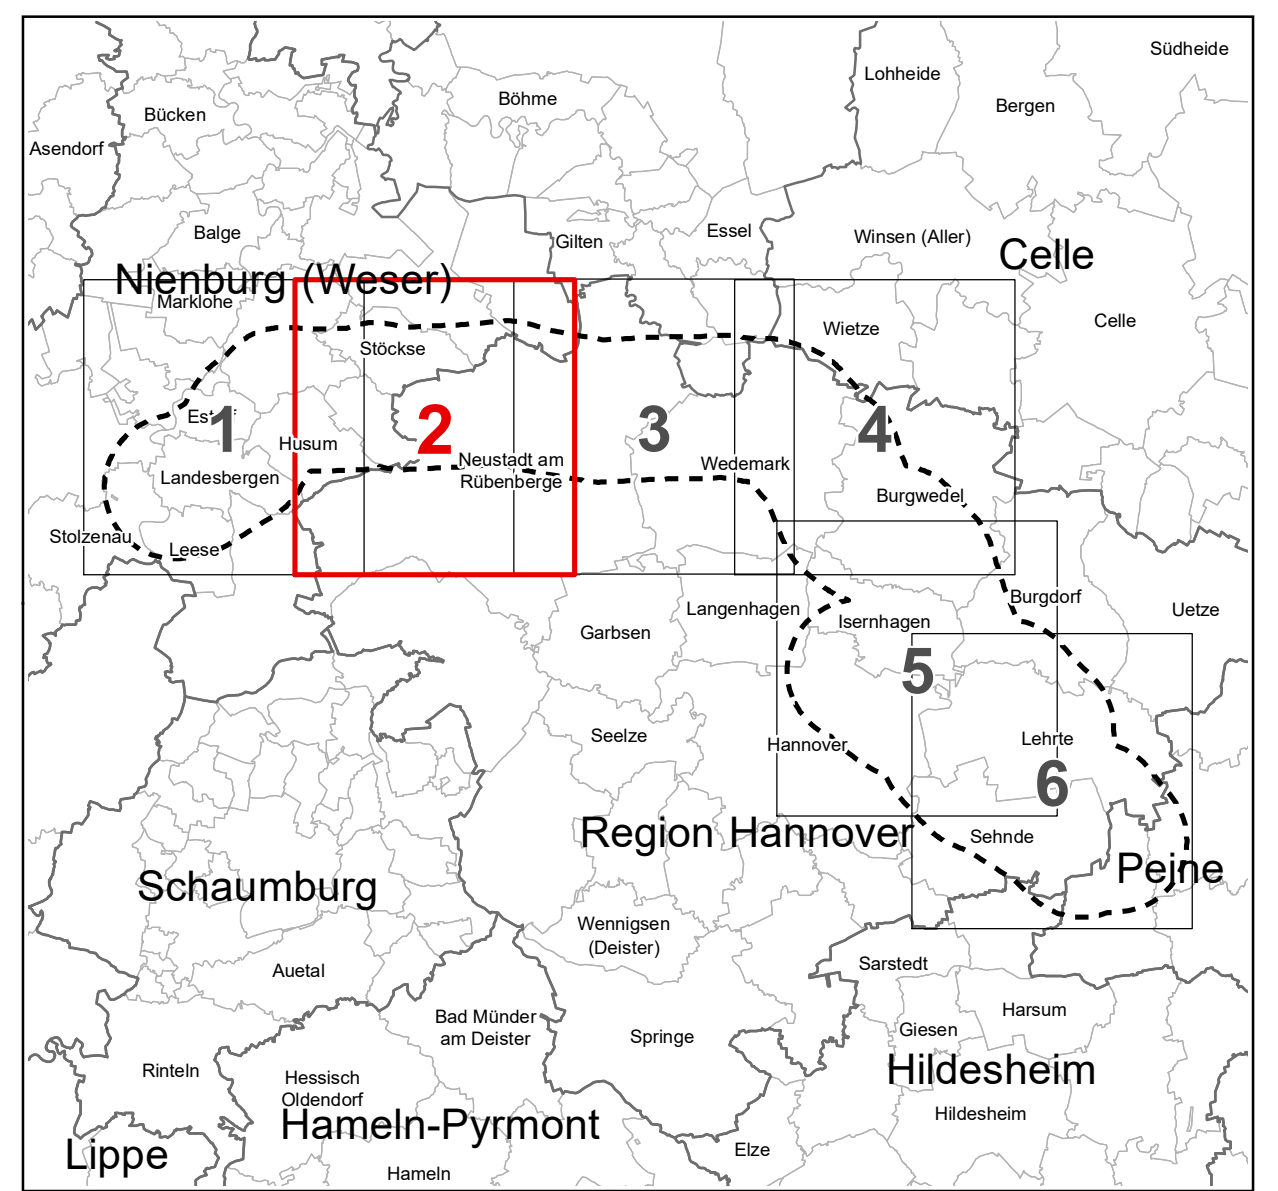

**Trassenvoruntersuchung
Ersatzneubau 380-kV-Leitung
Landesbergen - Mehrum/Nord**

Vorbereitender:
tennet TSC GmbH
Bismarck-Str. 22
D 35448 Bayreuth



Ersteller:
Dr. Kähler GmbH | Institut für Umwelplanung
Fritz-Henkel-Str. 22
35379 Haindorf
Tel.: +49 2534 1414



Unterlage-Nr.:
MafDate: 1:25.000
Bauplan: 1189 x 841 mm = 1,00 m²
Bearbeitet:
Janek Nils Dr. Kähler GmbH 10.02.2022
Gezeichnet:
Janek Nils Dr. Kähler GmbH 12.10.2021
Geprüft:
Stefan Fußbender Dr. Kähler GmbH 10.02.2022
Prüfvermerk:

**VARIANTENKORRIDORE
Blatt 2**

Änderungen		
Nr.	Datum	Zweck
1		
2		
3		