




Allgemein

- Untersuchungsgebiet
- Landkreise
- Gemeinden
- Freitleitungen**
- Lahe - Mehrum
- Landesbergen - Lehrte
- Lehrte - Mehrum
- Sonstige Freitleitungen**
- bis 60 kV
- bis 220 kV
- bis 380 kV
- Umspannwerk
- Leitungsmasten

Variantenkorridore

- Variantenkorridore**
- Vorzugskorridor
- Alternativkorridor
- Mittelachsen der Variantenkorridore**
- Vorzugskorridor
- Alternativkorridor

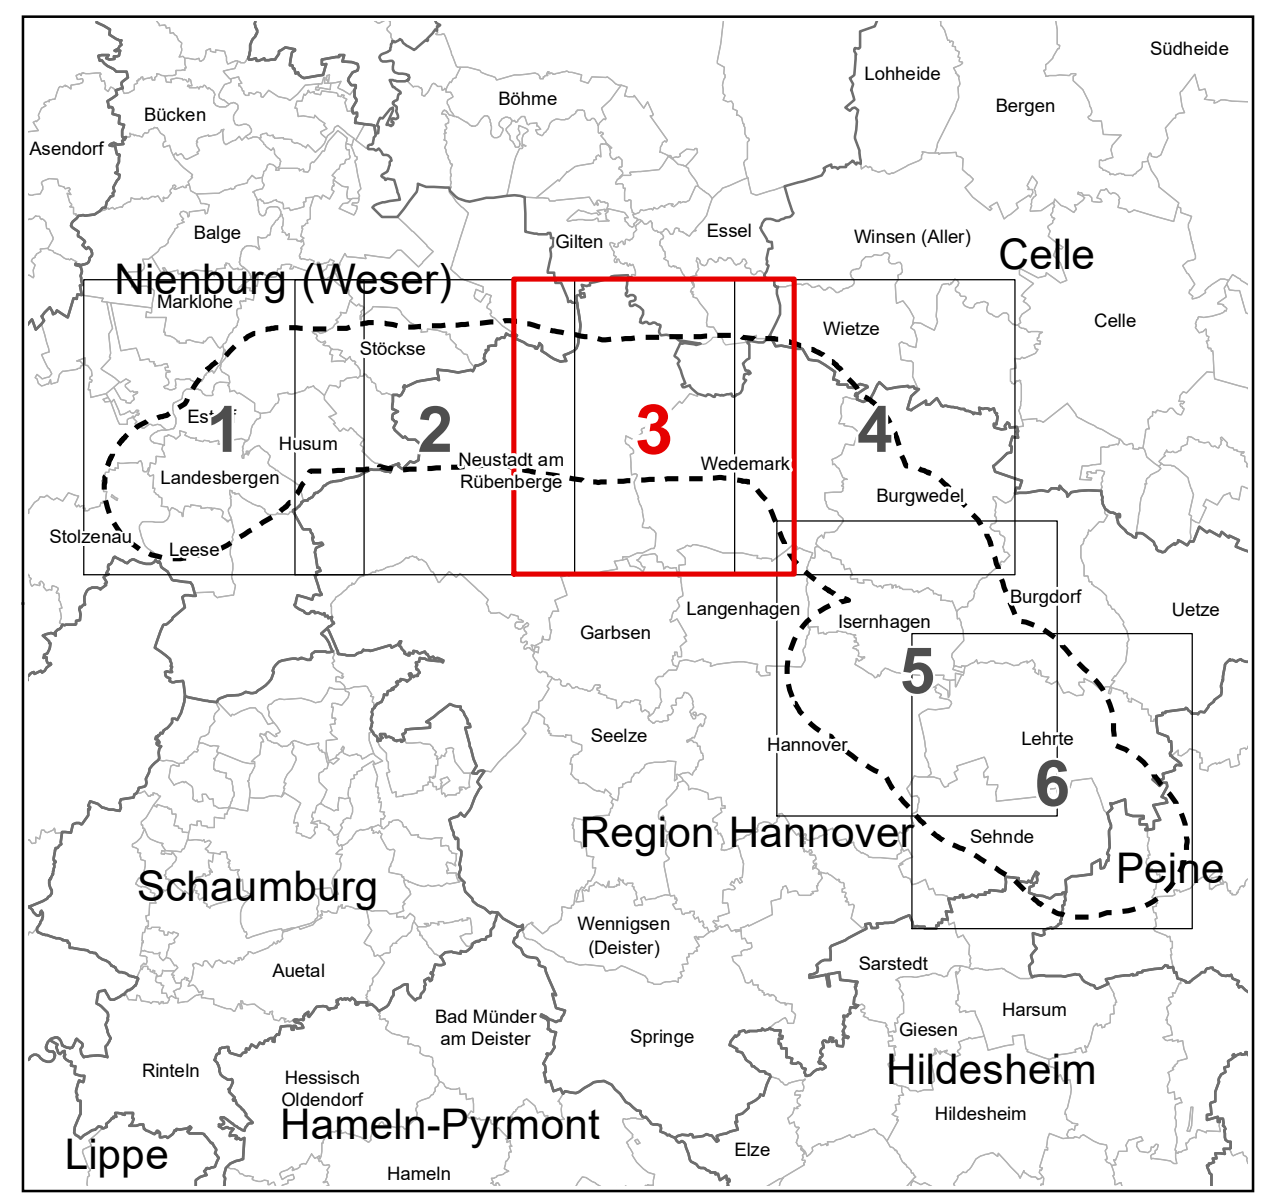

**Trassenvoruntersuchung
Ersatzneubau 380-kV-Leitung
Landesbergen - Mehrum/Nord**

Vorbereitender:
tennet TSC GmbH
Bismarck-Str. 70
D 35448 Bayreuth



Ersteller:
Dr. Köhler GmbH | Institut für Umwelplanung
Fritz-Henkel-Str. 22
36179 Hildesheim
Tel. +49 2534 1414



Unterlage-Nr.:	
Maststab: 1:25.000	
Blattgröße: 1189 x 841 mm = 1,00 m ²	
Bearbeitet:	
Zeichner:	10.02.2022
Dr. Köhler GmbH	
Gezeichnet:	12.10.2021
Dr. Köhler GmbH	
Geprüft:	10.02.2022
Dr. Köhler GmbH	
Prüfermark:	

**VARIANTENKORRIDORE
Blatt 3**

Änderungen		
Nr.	Datum	Zweck
Nr. 1		
Nr. 2		
Nr. 3		