


### Allgemein

- Untersuchungsgebiet
  - Landkreise
  - Gemeinden
- ### Freitleitungen
- Lahe - Mehrum
  - Landesbergen - Lehrte
  - Lehrte - Mehrum
- ### Sonstige Freitleitungen
- bis 60 kV
  - bis 220 kV
  - bis 380 kV
- Umspannwerk
  - Leitungsmasten

### Variantenkorridore

- #### Variantenkorridore
- Vorzugskorridor
  - Alternativkorridor
- #### Mittelachsen der Variantenkorridore
- Vorzugskorridor
  - Alternativkorridor

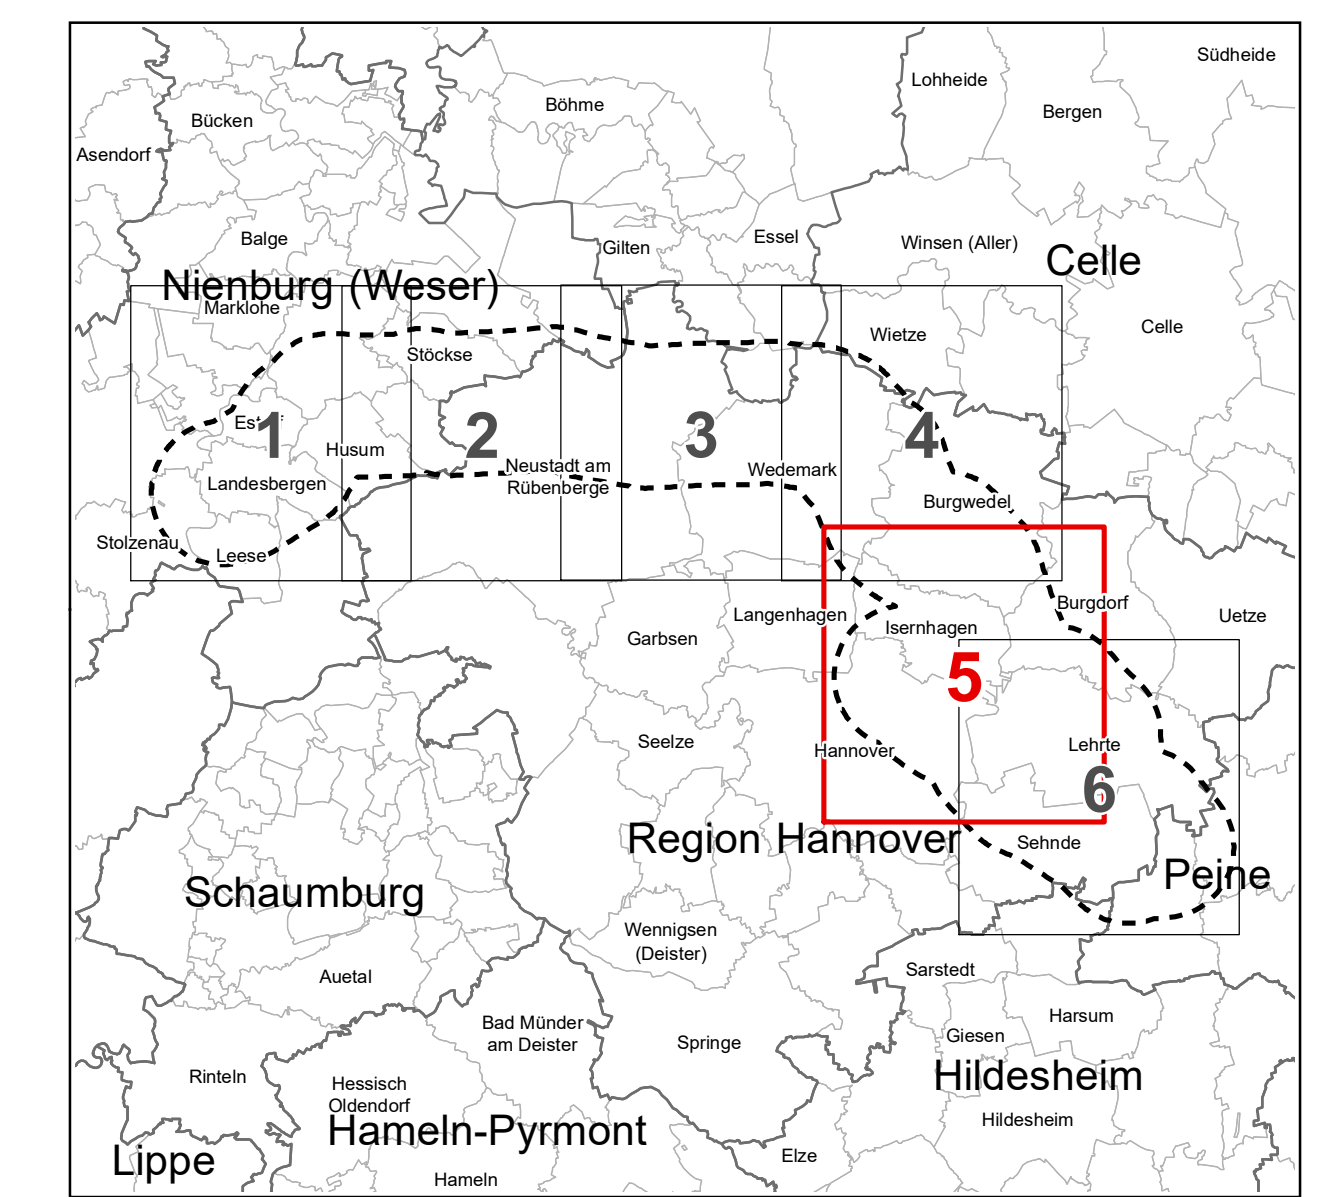

## Trassenvoruntersuchung Ersatzneubau 380-kV-Leitung Landesbergen - Mehrum/Nord

Vorbereitender:  
tennet  
Tennet power partners

Ersteller:  
Dr. Köhler GmbH | Institut für Umweltplanung  
Fritz-Henkel-Str. 22  
36179 Hildesheim  
Tel.: +49 2034 1414

Dr. Köhler GmbH  
Institut für Umweltplanung

Unterlage-Nr.:  
MafDate: 1:25.000  
Bauplan: 1189 x 841 mm = 1,00 m<sup>2</sup>  
Bearbeitet:  
Janek Nils 10.02.2022  
Dr. Köhler GmbH  
Gezeichnet:  
Janek Nils 12.10.2021  
Dr. Köhler GmbH  
Geprüft:  
Stefan Fußbender 10.02.2022  
Dr. Köhler GmbH  
Prüfvermerk:

### VARIANTENKORRIDORE Blatt 5

| Änderungen |       |
|------------|-------|
| Nr.        | Datum |
| 1          |       |
| 2          |       |
| 3          |       |

