


Allgemein

- Untersuchungsgebiet
- Landkreise
- Gemeinden
- Freileitungen**
- Lahe - Mehrum
- Landesbergen - Lehrte
- Lehrte - Mehrum
- Sonstige Freileitungen**
- bis 60 kV
- bis 220 kV
- bis 380 kV
- Umspannwerk
- Leitungsmasten

Variantenkorridore

- Variantenkorridore**
- Vorzugskorridor
- Alternativkorridor
- Mittelachsen der Variantenkorridore**
- Vorzugskorridor
- Alternativkorridor

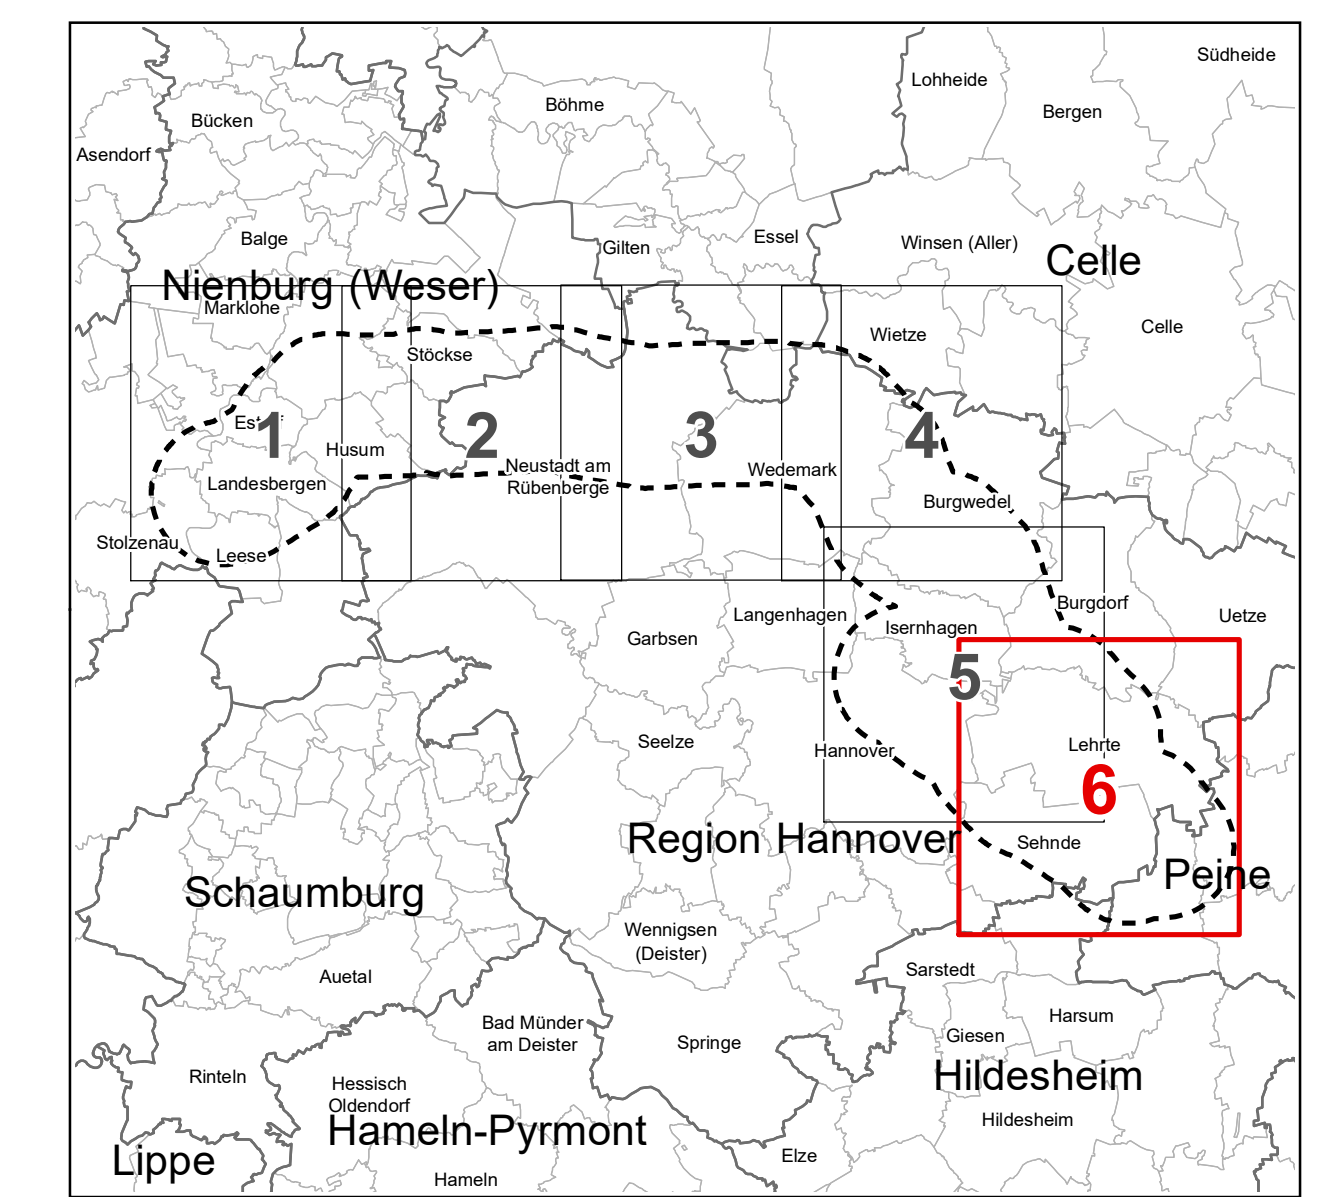

**Trassenvoruntersuchung
Ersatzneubau 380-kV-Leitung
Landesbergen - Mehrum/Nord**

Vorbereitender:
tennet TSO GmbH
Bismarck-Str. 22
D-95448 Bayreuth



Ersteller:
Dr. Kibler GmbH | Institut für Umweltplanung
Fritz-Henkel-Str. 22
95079 Regensburg
Tel.: +49 2034 1414



Unterlage-Nr.:
Merkmal: 1:25.000
Bauplan: 1189 x 841 mm = 1,00 m²
Bearbeitet:
Janek Nils | 10.02.2022
Dr. Kibler GmbH
Gezeichnet:
Janek Nils | 12.10.2021
Dr. Kibler GmbH
Geprüft:
Stefan Fußbender | 10.02.2022
Dr. Kibler GmbH
Prüfvermerk:

**VARIANTENKORRIDORE
Blatt 6**

Änderungen		
Nr.	Datum	Zweck
1		
2		
3		