

**Allgemein**


- Untersuchungsgebiet
  - Landkreise
  - Gemeinden
- Freileitungen**
- Lahe - Mehrum
  - Landesbergen - Lehrte
  - Lehrte - Mehrum
- Sonstige Freileitungen**
- bis 60 kV
  - bis 220 kV
  - bis 380 kV
- Umspannwerk
  - Leitungsmasten

**Variantenkorridore**

- Variantenkorridore**
- Vorzugskorridor
  - Alternativkorridor
- Mittelachsen der Variantenkorridore**
- Vorzugskorridor
  - Alternativkorridor

**Raumwiderstandsklassen**

- Sehr hoch
- Hoch
- Erhöht
- Mittel
- Gering

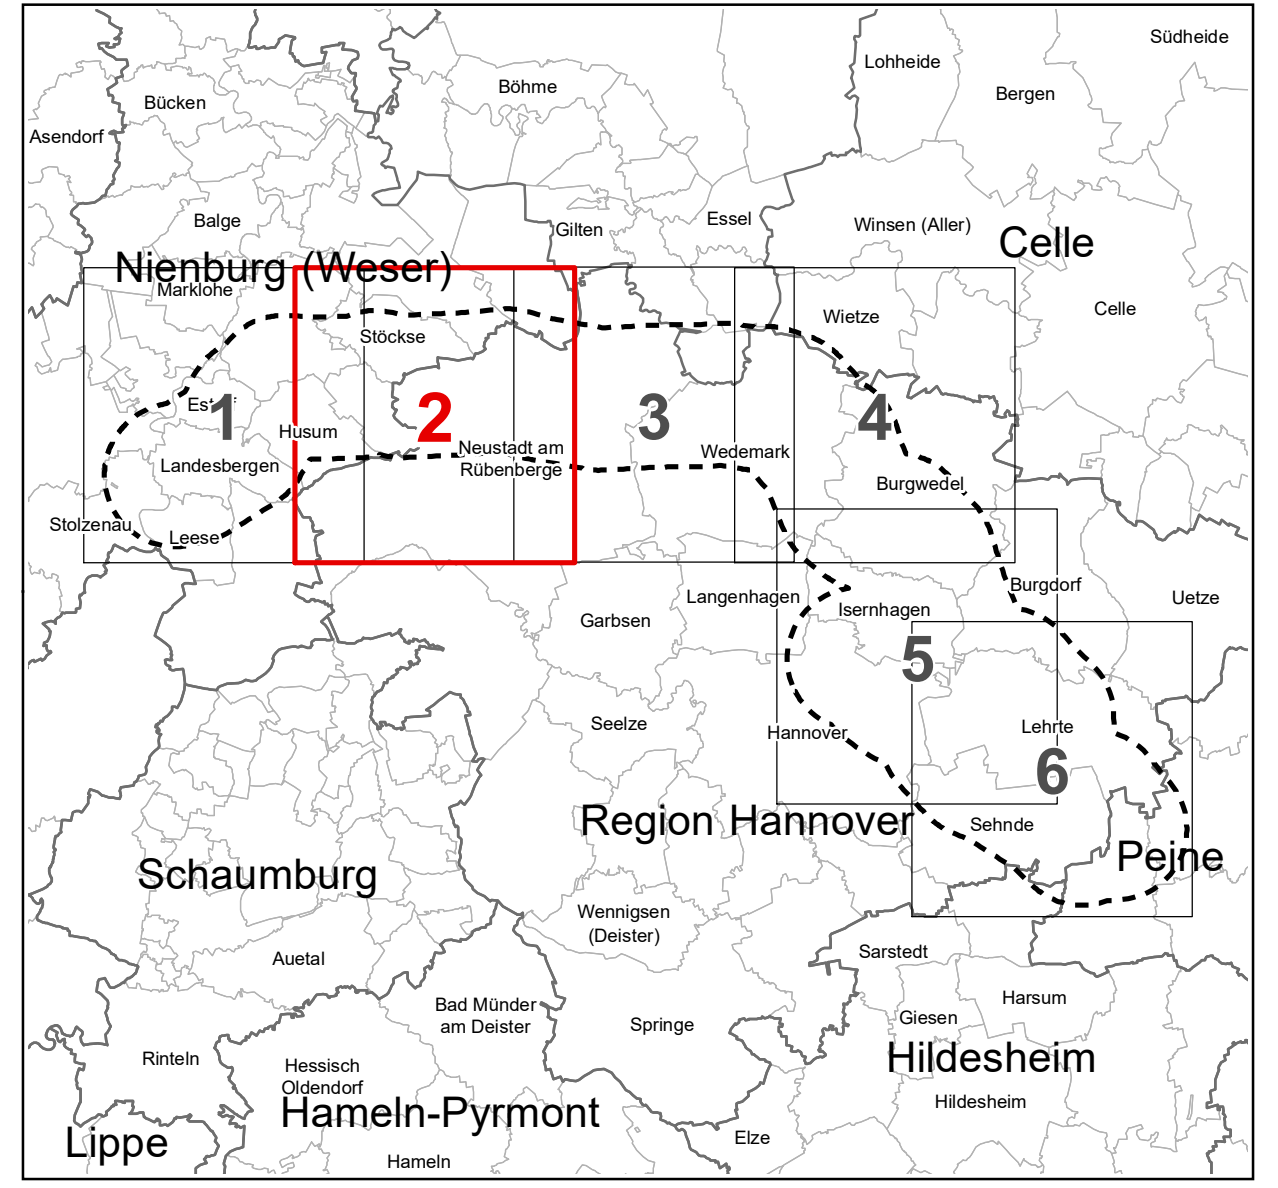

**Trassenvoruntersuchung  
Ersatzneubau 380-kV-Leitung  
Landesbergen - Mehrum/Nord**

Vorbereitender:  
tennet TSC GmbH  
Bismarck-Str. 22  
35179 Kassel  
Tel.: +49 2034 1414



Ersteller:  
Dr. Köhler GmbH | Institut für Umwelplanung  
Fritz-Henkel-Str. 22  
35179 Kassel  
Tel.: +49 2034 1414



Unterlage-Nr.:  
MafStab: 1:25.000  
Bauplan: 1189 x 841 mm = 1,00 m<sup>2</sup>

|               |                 |            |
|---------------|-----------------|------------|
| Beauftragter: | Jensik Nils     | 10.02.2022 |
| Gezeichnet:   | Dr. Köhler GmbH | 12.10.2021 |
| Geprüft:      | Dr. Köhler GmbH | 10.02.2022 |
| Geprüft:      | Dr. Köhler GmbH | 10.02.2022 |

**VARIANTENKORRIDORE UND  
RAUMWIDERSTANDSKARTE**

Blatt 2

| Änderungen |       |       |
|------------|-------|-------|
| Nr.        | Datum | Zweck |
| 1          |       |       |
| 2          |       |       |
| 3          |       |       |