

**Allgemein**


- Untersuchungsgebiet
- Landkreise
- Gemeinden
- Freitleitungen**
- Lahe - Mehrum
- Landesbergen - Lehrte
- Lehrte - Mehrum
- Sonstige Freitleitungen**
- bis 60 kV
- bis 220 kV
- bis 380 kV
- Umspannwerk
- Leitungsmasten

**Variantenkorridore**

- Variantenkorridore**
- Vorzugskorridor
- Alternativkorridor
- Mittelachsen der Variantenkorridore**
- Vorzugskorridor
- Alternativkorridor

**Raumwiderstandsklassen**

- Sehr hoch
- Hoch
- Erhöht
- Mittel
- Gering

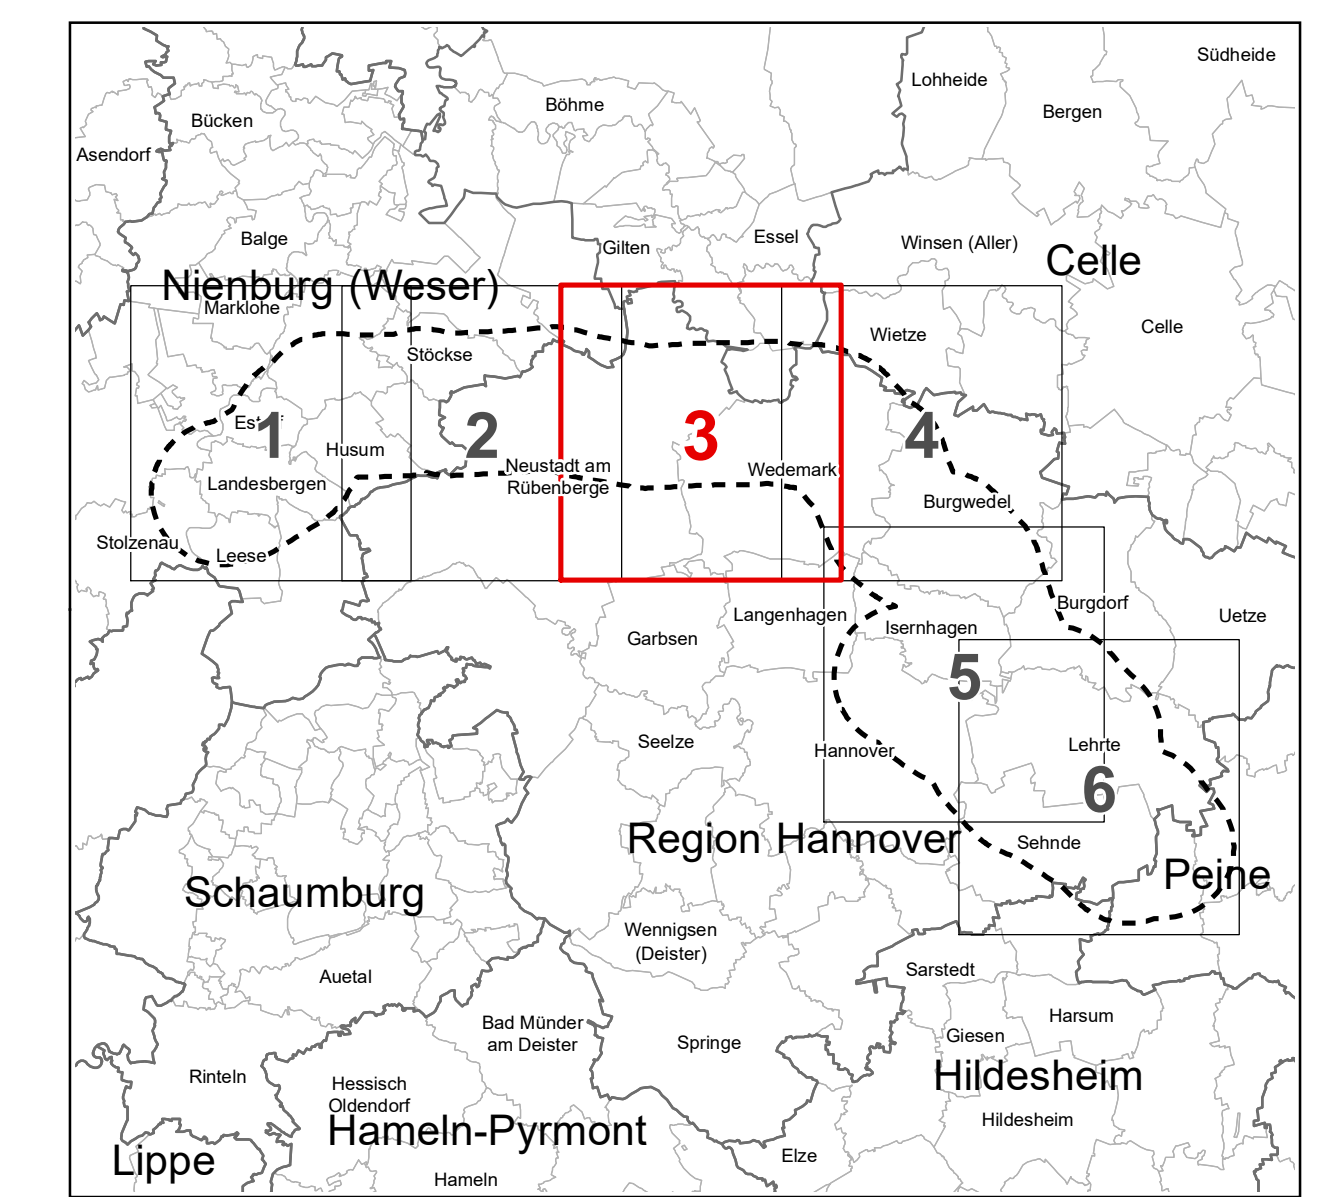

**Trassenvoruntersuchung  
Ersatzneubau 380-kV-Leitung  
Landesbergen - Mehrum/Nord**

Vorbereitender:  
tennet TSC GmbH  
Bismarck-Str. 70  
D-55448 Bayreuth



Ersteller:  
Dr. Köhler GmbH | Institut für Umwelplanung  
Fritz-Henkel-Str. 22  
36179 Norddorf  
Tel. +49 2034 1414



Unterlage-Nr.:	
Maststab: 1:25.000	
Blattgröße: 1189 x 841 mm = 1,00 m <sup>2</sup>	
Bearbeitet:	
Zeichner:	10.02.2022
Dr. Köhler GmbH	
Gezeichnet:	12.10.2021
Dr. Köhler GmbH	
Geprüft:	10.02.2022
Dr. Köhler GmbH	
Profvenmerk:	

**VARIANTENKORRIDORE UND  
RAUMWIDERSTANDSKARTE**

Blatt 3

Änderungen		
Nr.	Datum	Zustand
Nr. 1		
Nr. 2		
Nr. 3		