

Allgemein


- Untersuchungsgebiet
- Landkreise
- Gemeinden
- Freitleitungen**
- Lahe - Mehrum
- Landesbergen - Lehrte
- Lehrte - Mehrum
- Sonstige Freitleitungen**
- bis 60 kV
- bis 220 kV
- bis 380 kV
- Umspannwerk
- Leitungsmasten

Variantenkorridore

- Variantenkorridore**
- Vorzugskorridor
- Alternativkorridor
- Mittelachsen der Variantenkorridore**
- Vorzugskorridor
- Alternativkorridor

Raumwiderstandsklassen

- Sehr hoch
- Hoch
- Erhöht
- Mittel
- Gering

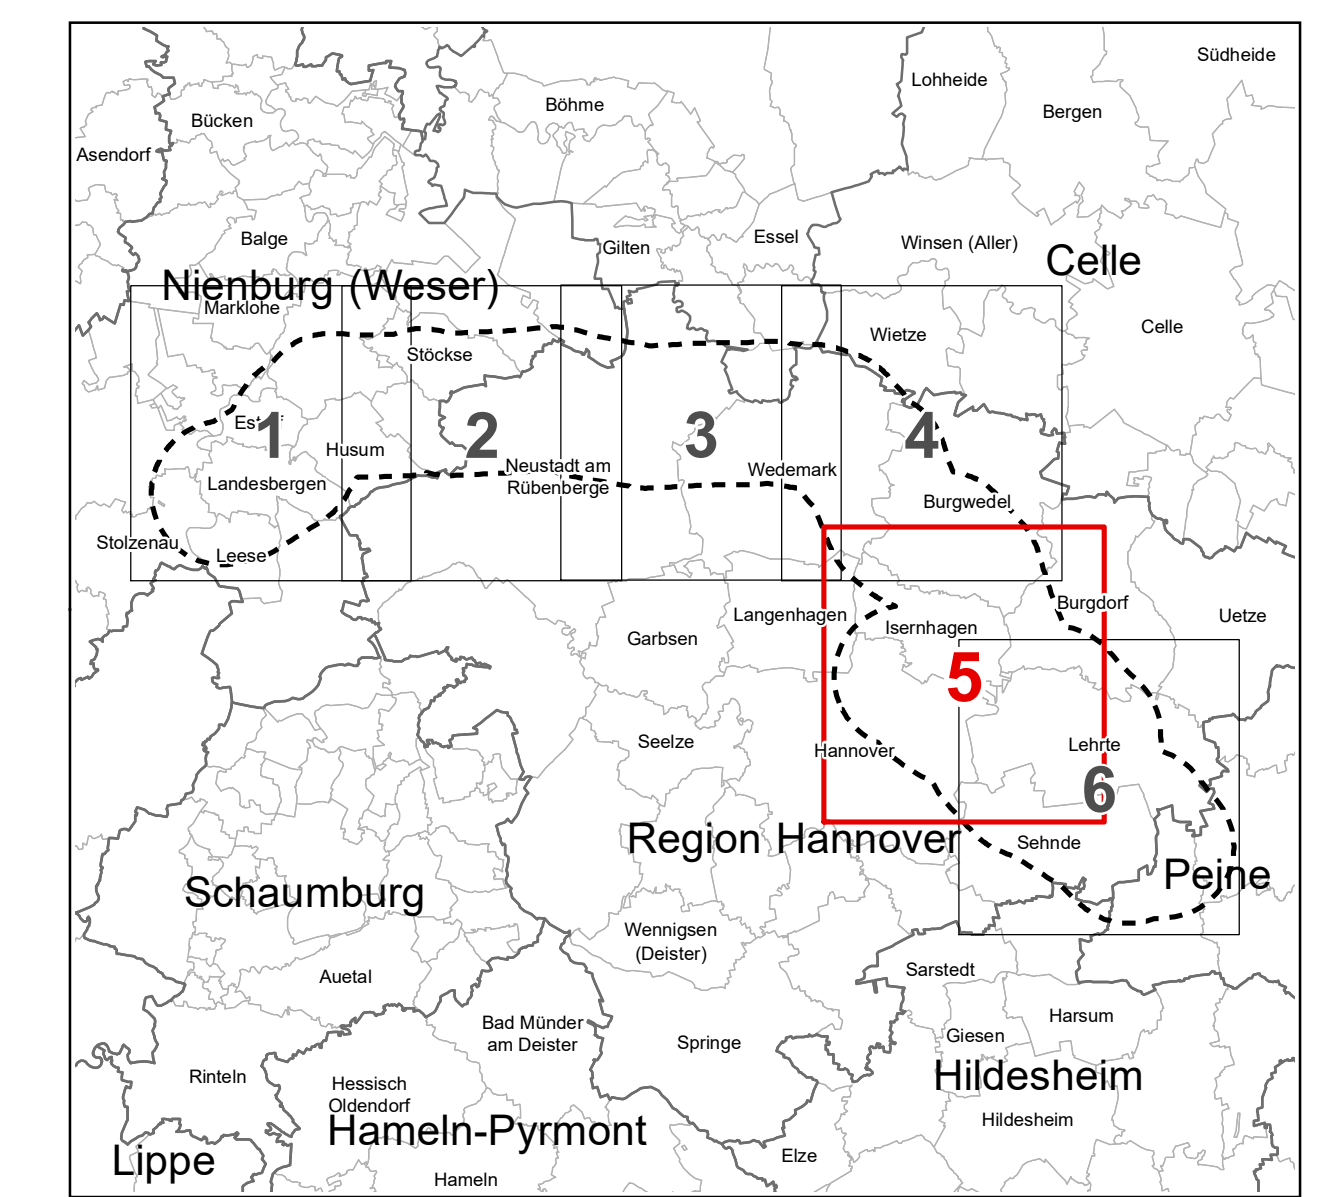

**Trassenvoruntersuchung
Ersatzneubau 380-kV-Leitung
Landesbergen - Mehrum/Nord**

Vertragspartner:
tennet
Tosag power partner

Ersteller:
Dr. Köhler GmbH | Institut für Umwelplanung
Fritz-Henke-Str. 22
36179 Hainrodt
Tel. +49 2034 1414

Dr. Köhler GmbH
Institut für Umwelplanung

Unterlage-Nr.:
Merkmal: 1:25.000
Bauplan: 1189 x 841 mm = 1,00 m²
Bearbeitet: Janek Nils | 10.02.2022
Dr. Köhler GmbH
Gezeichnet: Janek Nils | 12.10.2021
Dr. Köhler GmbH
Geprüft: Stefan Fußbender | 10.02.2022
Dr. Köhler GmbH
Prüfvermerk:

**VARIANTENKORRIDORE UND
RAUMWIDERSTANDSKARTE
Blatt 5**

Änderungen	
Nr.	Datum
1	
2	
3	