


Allgemein

- Untersuchungsgebiet
- Vorzugsvariante
- Variantenkorridore
- Landkreise
- Gemeinden
- Freileitungen**
- Landesbergen - Lehrte
- Lehrte - Mehrum
- Lahe - Mehrum
- Sonstige Freileitungen**
- bis 60 kV
- bis 220 kV
- bis 380 kV
- Umspannwerk
- Leitungsmasten

Mensch und Siedlung

- Wohnsiedlungsflächen (Innenbereich) [ATKIS, IFU]
- Wohnsiedlungsflächen (Außenbereich) [ATKIS, IFU]
- Abstand (400 m) zur Wohnbebauung im Innenbereich gemäß LROP [ATKIS, IFU]
- Abstand (200 m) zur Wohnbebauung im Außenbereich gemäß LROP [ATKIS, IFU]
- Vorranggebiete Siedlungsentwicklung [RROP]
- Vorranggebiete Industrielle Anlagen und Gewerbe [RROP]
- Vorranggebiete Abfallbeseitigung und -verwertung [RROP, IFU]
- Versorgungsflächen und -anlagen [ATKIS, RROP, IFU]
- Entsorgungsflächen und -anlagen [ATKIS, RROP, IFU]
- Gewerbe- und Industrieflächen [ATKIS, IFU]

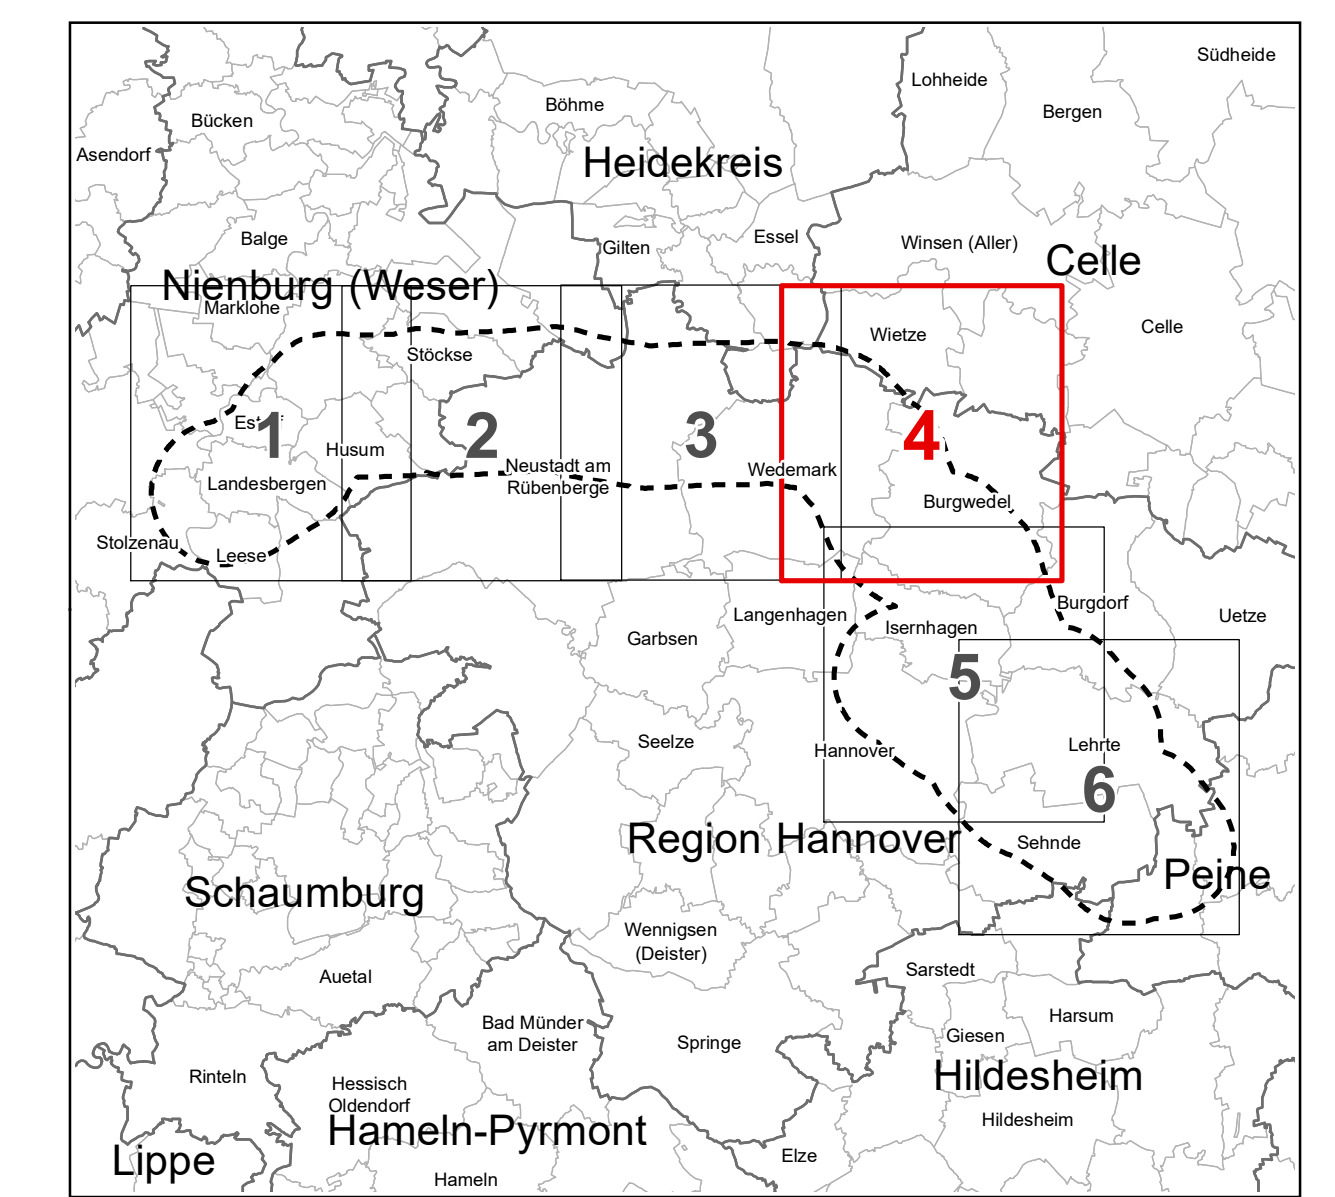

ATKIS: Amtliches Topographisch-Kartographisches Informationssystem [2020]
 IFU: Digitalisierung/Bearbeitung durch das Institut für Umweltplanung Dr. Köhler GmbH [2021]
 RROP: Daten der Regionalen Raumordnungsprogramme der Landkreise Nienburg (Weser) [2003], Heidekreis [2015], Hildesheim [2018] sowie der Region Hannover [2016] und dem Regionalverband Großraum Braunschweig [2008]

Trassenvoruntersuchung Ersatzneubau 380-kV-Leitung Landesbergen - Mehrum/Nord

Vorhabensträger:
 TenneT TSO GmbH
 Benedeker-Str. 22
 30579 Hannover
 Tel. +49 2034 1414



Ersteller:
 Dr. Köhler GmbH | Institut für Umweltplanung
 Fritz-Henke-Str. 22
 30579 Hannover
 Tel. +49 2034 1414



Unterlage-Nr.: Anlage 2 / Blatt 4
 Maßstab: 1:25.000
 Baugröße: 1189 x 841 mm = 1,00 m²
 Bearbeitet:
 Janek Nils
 Dr. Köhler GmbH
 Gezeichnet:
 Janek Nils
 Dr. Köhler GmbH
 Geprüft:
 Stefan Fußbender
 Dr. Köhler GmbH
 Prüfvermerk:

BESTANDSKARTE: MENSCH UND SIEDLUNG Blatt 4

Änderungen	
Nr.	Datum
1	
2	
3	